

Yes, you can.

Nom patient :

Adresse :

Tél :

E-mail :

Clinicien :

Établissement :

Prestataire :

Tél :

E-mail :



Évaluation patient sur coussin
XXTRA O2



Largeur :

Profondeur :

Épaisseur : 10 cm

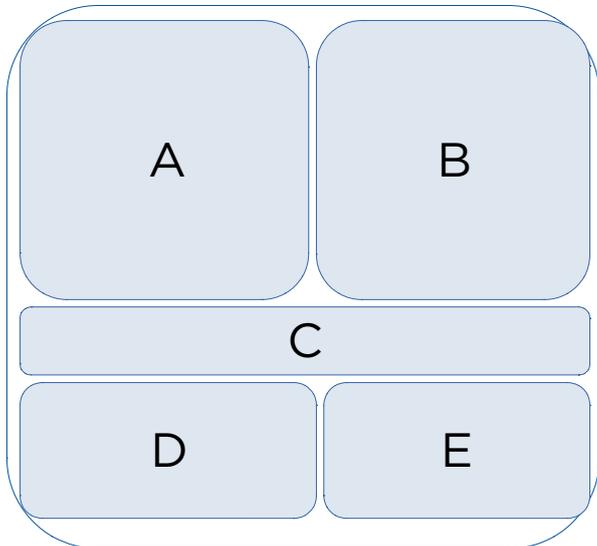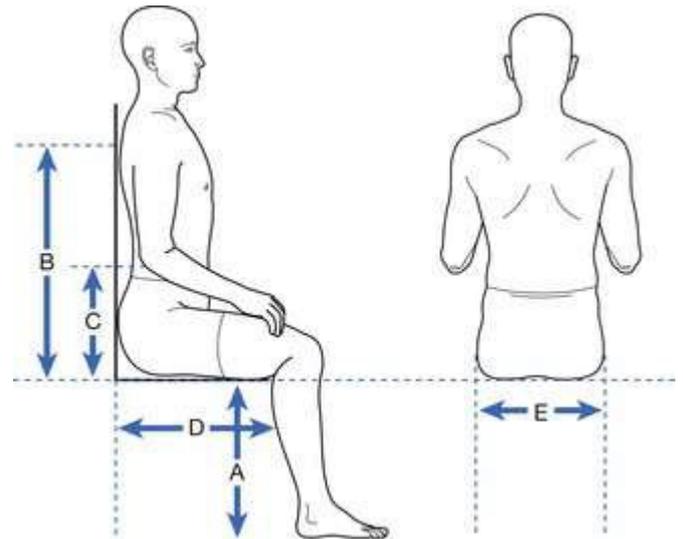

Configuration standard *	Ajouté	Enlevé
A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E

Commentaires :

* voir sur l'étiquette du coussin